



170300341091  
有效期至2023年04月05日止

# 检 验 报 告

唐山阔森检字（2020）第 W12-043-1 号

样品名称 末梢水  
委托单位 滦州市疾病预防控制中心

唐山阔森检测技术有限公司

报告发送日期 2020年12月15日



# 注 意 事 项

- 1、报告无本公司“检验检测专用章”、“CMA章”、“骑缝章”无效。
- 2、报告无检验者、审核者、批准人签字无效；报告涂改无效。
- 3、委托检验仅对来样负责。
- 4、对检验报告若有异议，请自收到报告之日起七个工作日内提出，逾期不申请的，视为认可检验报告。

地址：唐山市高新区大庆道 106 号

电话：0315-6321511/15176547551

邮政编码：063000


# 唐山阔森检测技术有限公司检验报告单

唐山阔森检字（2020）第 W12-043-1 号

第 1 页 共 2 页

样品名称	末梢水	样品编号	唐山阔森检字（2020） 第 W12-043-1 号
生产单位	/	样品状态	无色、透明液体
采样地点	滦州市自来水公司	委托人	王金锋
委托单位	滦州市疾病预防控制中心	检验类别	委托检验
委托单位 地址	滦县新城团结西道 109 号		
包装情况	聚乙烯桶 2.5L×1 桶、无菌瓶 0.5L×1 瓶、聚乙烯瓶 0.5L×1 瓶、玻璃瓶 1L×1 瓶	送样日期	2020-12-09
样品数量	4.5L	收样日期	2020-12-09
执行标准	GB5749-2006	检验截止 日期	2020-12-14
检验依据	GB/T 5750.6-2006、GB/T 5750.5-2006、GB/T 5750.4-2006、 GB/T 5750.12-2006、GB/T 5750.7-2006；检验项目见检验结果页		
<p>主要仪器设备：</p> <p>PHS-3E 酸度计（TSKSJC-IE23）</p> <p>UV752 紫外可见分光光度计（TSKSJC-IE30）</p> <p>DH-600A 型电热恒温培养箱（TSKSJC-IE40）</p> <p>AFS-8220 原子荧光光度计（TSKSJC-IE26）</p> <p>TAS.990AFG 原子吸收分光光度计（TSKSJC-IE01）</p>			
<p>检验结论：</p> <p style="text-align: center;">该水样所检参数依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的国标限值给出单 项判定，结果见本报告第 2 页。</p> <p style="text-align: right;">报告签发日期 2020 年 12 月 15 日</p>			
检 验 人	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><u>李爽</u></span> <span><u>陈伟磊</u></span> <span><u>贾永金</u></span> </div>		
审 核 人	<div style="display: flex; justify-content: center;"> <span><u>许信</u></span> </div>		
批 准 人	<div style="display: flex; justify-content: center;"> <span><u>邢大序</u></span> </div>		



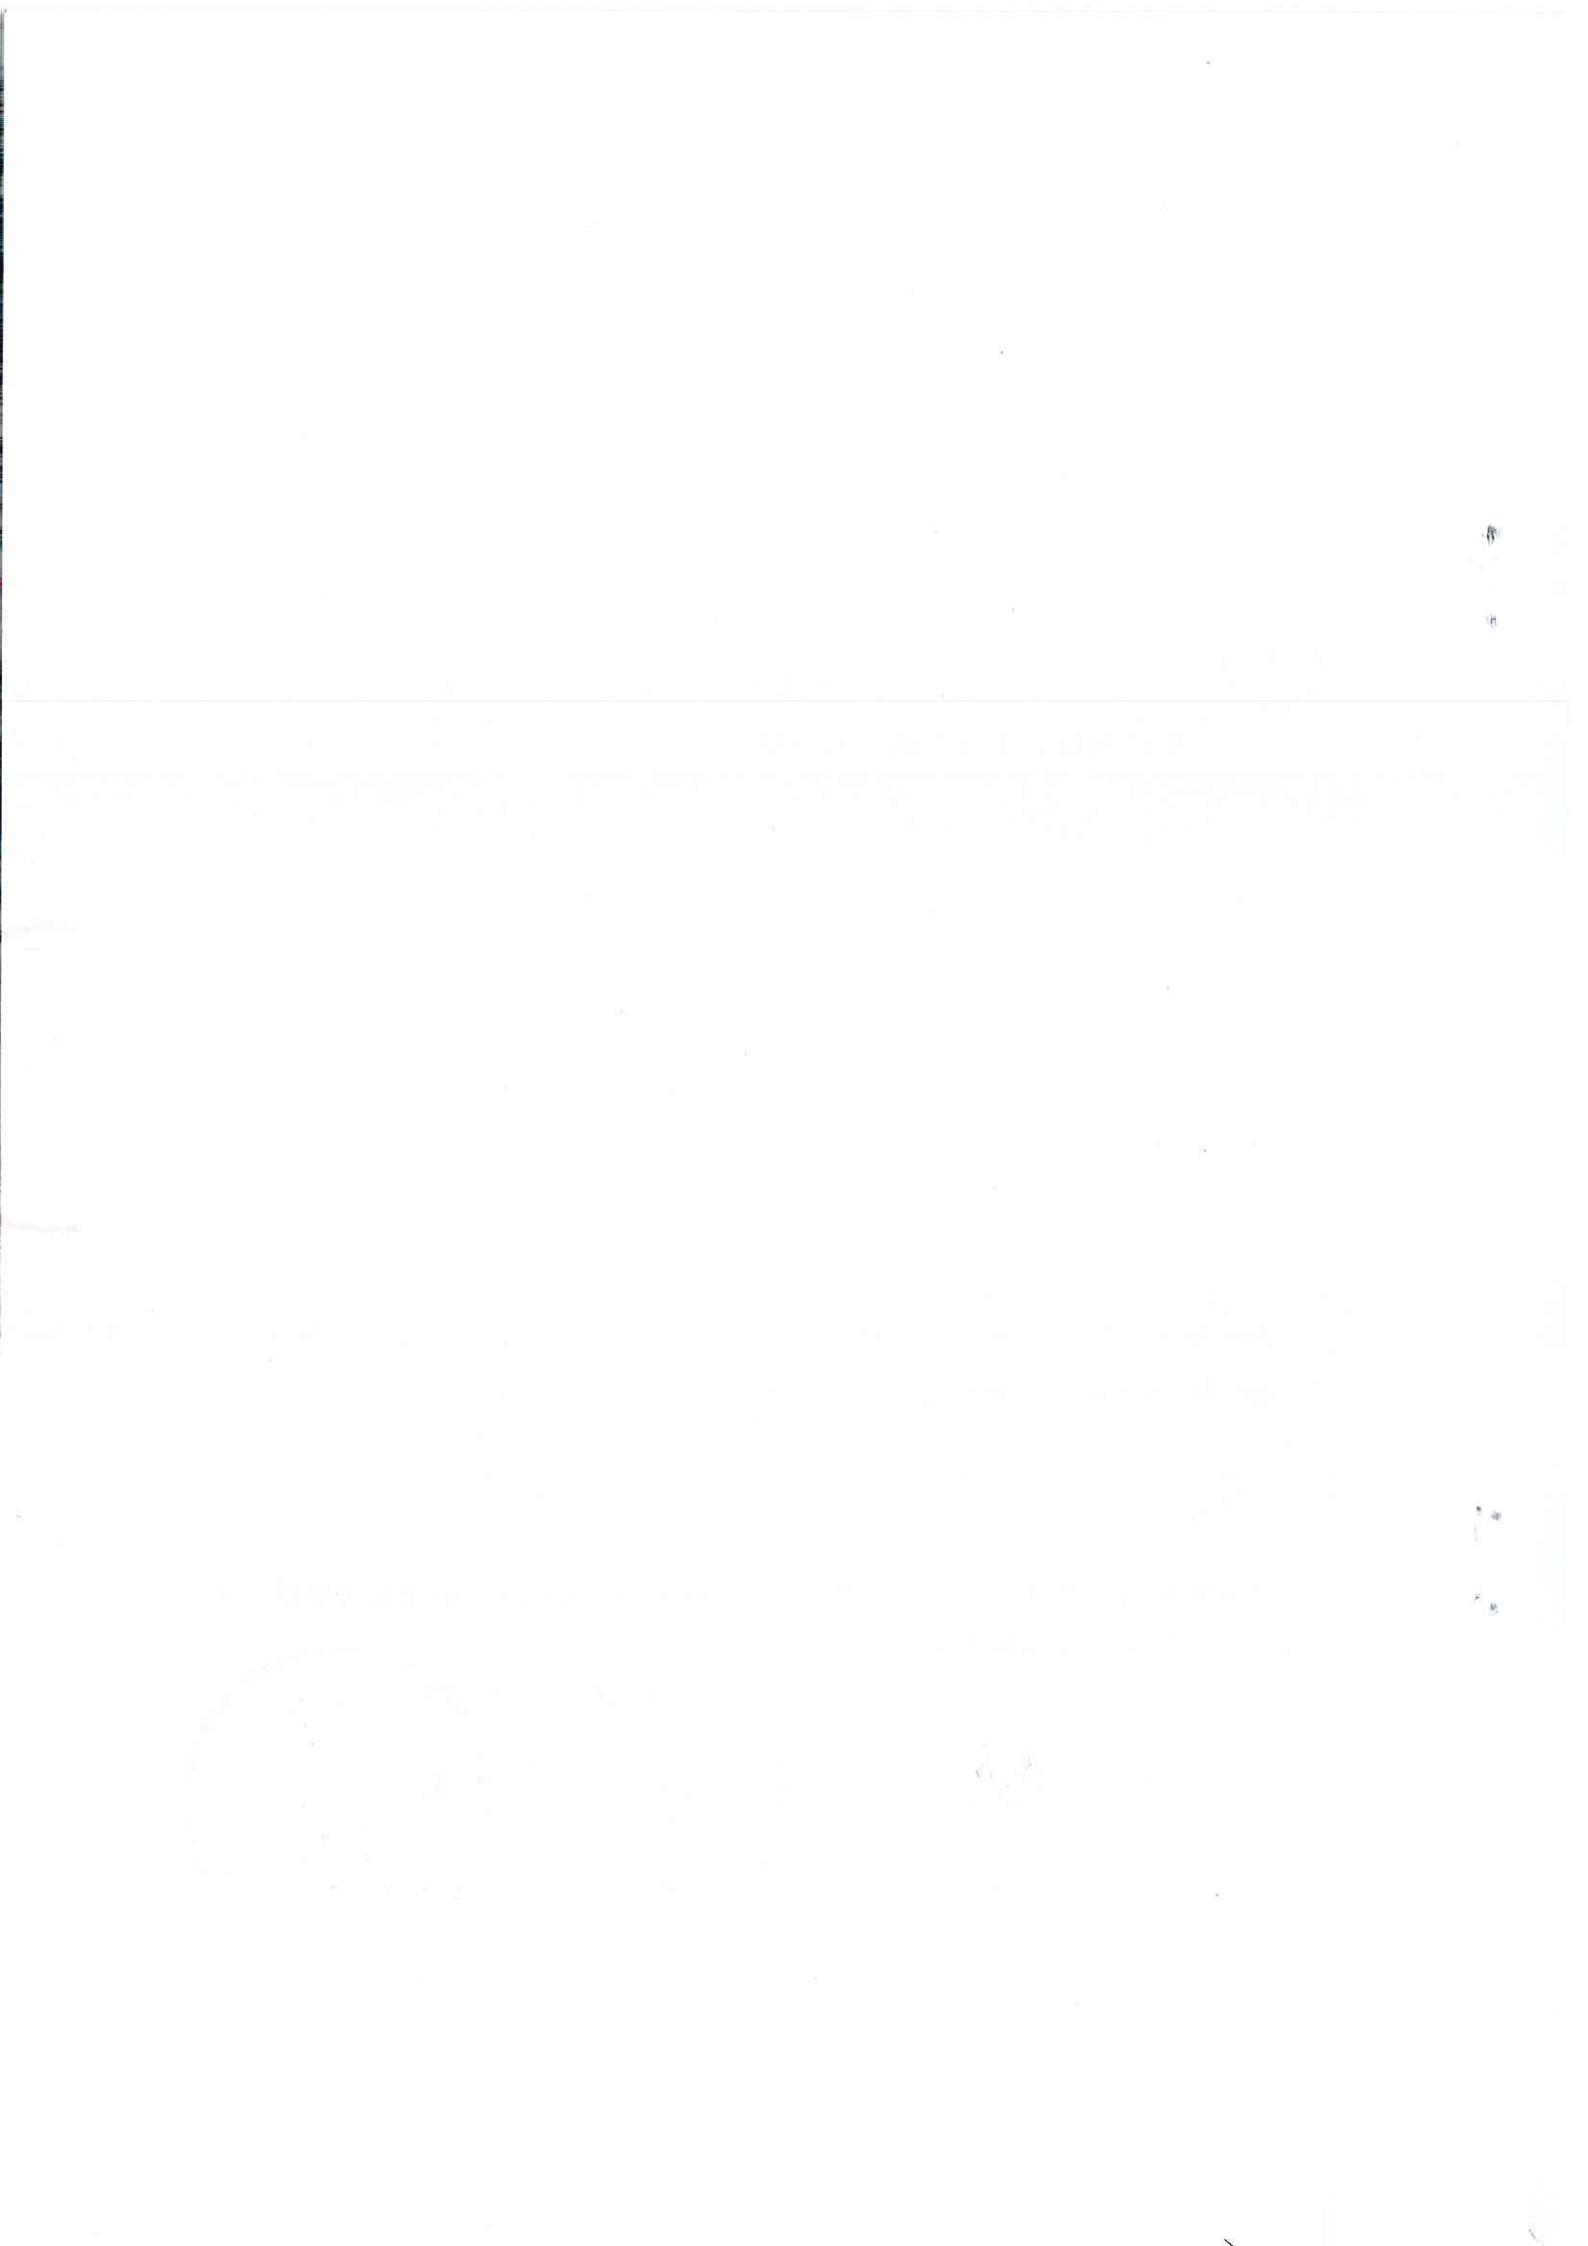

# 唐山阔森检测技术有限公司检验报告单

唐山阔森检字(2020)第W12-043-1号

第 2 页 共 2 页

检验项目	国标限值	检验结果	单项判定
pH值	不小于6.5且不大于8.5	8.30	合格
浑浊度(散射浑浊度单位,NTU)	1	<1	合格
色度(度)	15	<5	合格
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计,mg/L)	450	217.2	合格
溶解性总固体(mg/L)	1000	307	合格
挥发酚类(以苯酚计,mg/L)	0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	0.3	<0.050	合格
氰化物(mg/L)	0.05	<0.002	合格
硝酸盐(以N计,mg/L)	10	5.2	合格
氟化物(mg/L)	1.0	0.3	合格
硫酸盐(mg/L)	250	60	合格
氯化物(mg/L)	250	24.4	合格
铬(六价,mg/L)	0.05	<0.010	合格
铁(mg/L)	0.3	<0.20	合格
铜(mg/L)	1.0	<0.20	合格
锰(mg/L)	0.1	<0.10	合格
锌(mg/L)	1.0	<0.050	合格
铅(mg/L)	0.01	<0.0025	合格
镉(mg/L)	0.005	<0.0005	合格
砷(mg/L)	0.01	<0.0010	合格
汞(mg/L)	0.001	<0.0001	合格
硒(mg/L)	0.01	<0.0004	合格
氨氮(以N计,mg/L)	0.5	<0.02	合格
菌落总数(CFU/mL)	100	37	合格
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出*	合格
耐热大肠菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出*	合格
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出*	合格
耗氧量(COD <sub>mn</sub> ,以O <sub>2</sub> 计,mg/L)	3	0.56	合格
铝(mg/L)	0.2	<0.008	合格

报告打印日期:2020年12月15日

备注:原始记录报告存根合同书等合并归档,保存6年.本报告只对所送样品负责。

\*:系指检测结果<2MPN/100mL。



